




NOTAS GERAIS REFERENTE AO PPDI:

- 1- IN19 (SDC)/CBMSC;
 - 1.1 As manutenções preventivas e corretivas devem ocorrer a cada 10 dias, considerando a ocupação do grupo H.
 - 1.2 O PPDI atende a normativa IN19.
- 2- OS MATERIAIS DE REVESTIMENTOS SERÃO :
 - 2.1 Piso: Antiderrapantes e Incombustíveis;
 - 2.2 Paredes e Divisórias teto e forro: Incombustível, Retardante ou não propagante;
- 3- SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL (SAL):
 - 3.1: A tensão máxima do SAL não poderá ser superior a 30 Vcc;
 - 3.2 Os tipos de sinalização utilizados para SAL são placas luminosas;
 - 3.3 Os tipos de fontes de energia para placa luminosa usada para SAL são Bloco Autonomo;
 - 3.4: Autonomia do SAL mínima é de 2 horas;
 - 3.5: Deve ser previsto circuito elétrico para o SAL, com disjuntor devidamente identificado, independentemente do tipo de fonte de energia utilizado;
- 4- SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (SIE):
 - 4.1: Tensão máxima do SIE não poderá ser superior a 30 vcc;
 - 4.2: A luminária do bloco autônomo, do tipo fluorescente compacta, não onulscane com baterias incorporadas;
 - 4.3: Nível de iluminação em rampas escadas deve ser de 5 lux, nas áreas planas 3 lux;
 - 4.4 a altura máxima de instalação dos pontos de iluminação de emergência é imediatamente acima das aberturas do ambiente ;
 - 4.5: Autonomia mínima de 02 horas;
 - 4.6: Deve ser previsto circuito elétrico para o sie, com disjuntor devidamente identificado, independentemente do tipo de fonte de energia utilizado;
- 5- O TEMPO REQUERIDO DE RESISTENCIA AO FOGO DA EDIFICAÇÃO (TRRF), E DE 60 MINUTOS ESTANDO EM CONFORMIDADE COM A IN14/SDC/CBMSC;
- 6- O ELEVADOR DE EMERGENCIA SERÁ ALIMENTADO POR GERADOR DESTA FORMA, GARANTIDO O FUNCIONAMENTO CASO FALTA DE ENERGIA COM AUTONOMIA DE 3 HORAS;
- 7- AS PORTAS DE ANDARES DOS ELEVADORES SERÃO DO TIPO PARA CHAMAS COM RESISTENCIA AO FOGO POR 30 MINUTOS, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM A IN14/SDC/CBMSC;

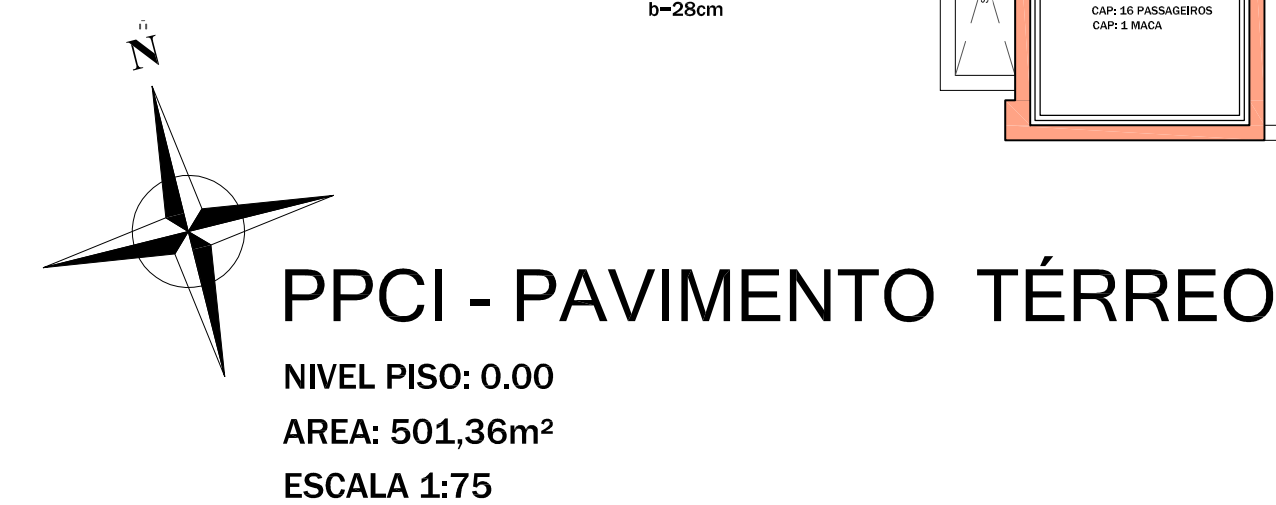

M.ROSINA
ENGENHARIA

MARCOS PAULO Atividade de forma digital
pelo MARCOS PAULO
ROSINA-0159640 RES:SNAL01596400019
 OAB/SP 2002/29239
 14.16.17 - 03/02

RESP. TÉCNICO PROJETO
MARCOS ROSINA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 179870-6

RESP. TÉCNICO EXECUÇÃO

OBJETO:


PROJETO COMPLEMENTARES
ESGOTO SANITÁRIO E PLUVIAL

OBRA:

AMPLIAÇÃO HOSPITALAR
 Avenida Sul Brasil, 584, Centro, Maravilha-SC

PROPRIETÁRIO

SOCIEDADE BENEFICIENTE
HOSPITALAR MARAVILHA
 CNPJ: 06.1197.0770001-06

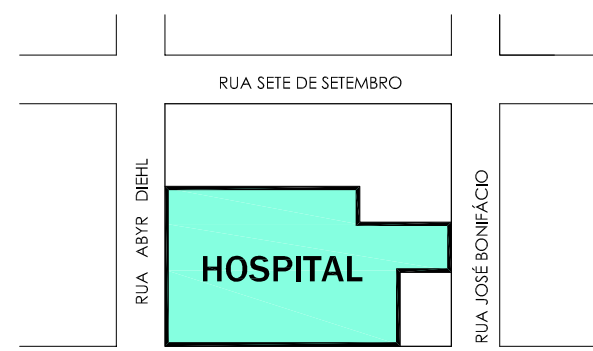

SITUAÇÃO SEM ESCALA:

LOTE: 0	QUADRA: 0	VERSÃO: v02-2022	DATA: SET-2022	ESCALA INDICADA	ÁREA 3.202,25m²
-------------------	---------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------

ENCAMINHAMENTOS E REVISÕES	
01	ENCAMINHAMENTO PARA ANÁLISE
02	ATENDENDO RELATÓRIO DE INDEFERIMENTO

CONTEUDO
PPCI PAVTO TÉRREO
PPCI 2º PAVIMENTO

SIGLA DE PROJETO	
	PPCI
PRANCHA	002