


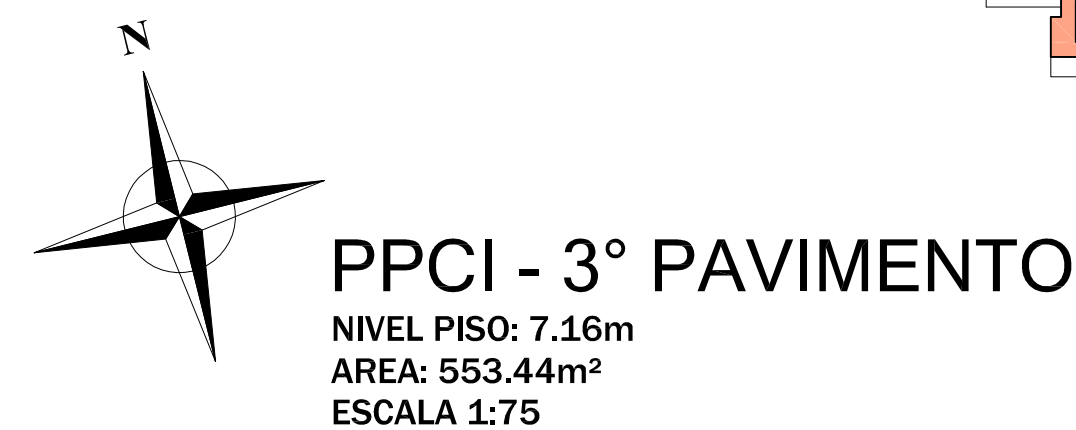

NOTAS TÉCNICAS REFERENTE AO PPIC:

- 1- IN19/ DSCI/CBMSC;
 - 1.1 As manutenções preventivas e corretivas devem ocorrer a cada 10 anos, considerando a ocupação do grupo H.
 - 1.2 O PPIC atende a normativa IN19.
- 2- OS MATERIAIS DE REVESTIMENTOS SERÃO :
 - 2.1 Piso: Antiderrapantes e Incombustíveis;
 - 2.2 Paredes e Divisórias teto e forro: Incombustível, Retardante ou não propagante;
- 3- SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL (SAL):
 - 3.1 A Tensão máxima do SAL não poderá ser superior a 30 Vcc;
 - 3.2 Os tipos de sinalização utilizados para SAL são placas luminosas;
 - 3.3 Os tipos de fontes de energia para placa luminosa usada para SAL são Bloco Autônomo;
 - 3.4: Autonomia do SAL mínima é de 2 horas;
 - 3.5: Deve ser previsto circuito elétrico para o SAL, com disjuntor devidamente identificado, independentemente do tipo de fonte de energia utilizado;
- 4- SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (SIE):
 - 4.1: Tensão máxima do SIE não poderá ser superior a 30 vcc;
 - 4.2: A luminária do bloco autônomo, do tipo fluorescente compacta, não onusante com baterias incorporada;
 - 4.3: Nível de iluminação em rampas escadas deve ser 5 lux, nas áreas planas 3 lux;
 - 4.4: A altura máxima de instalação dos pontos de iluminação de emergência é imediatamente acima das aberturas do ambiente ;
 - 4.5: Autonomia mínima de 02 horas;
 - 4.6: Deve ser previsto circuito elétrico para o sie, com disjuntor devidamente identificado, independentemente do tipo de fonte de energia utilizado;
- 5- O TEMPO REQUERIDO DE RESISTÊNCIA AO FOGO DA EDIFICAÇÃO (TRRF), E DE 60 MINUTOS ESTANDO EM CONFORMIDADE COM A IN14/ DSCI/CBMSC;
- 6- O ELEVADOR DE EMERGÊNCIA SERÁ ALIMENTADO POR GERADOR DESTA FORMA, GARANTIDO O FUNCIONAMENTO CASO FALTA DE ENERGIA COM AUTONOMIA DE 3 HORAS;
- 7- AS PORTAS DE ANDARES DOS ELEVADORES SERÃO DO TIPO PARA CHAMAS COM RESISTÊNCIA AO FOGO POR 30 MINUTOS, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM A IN14/ DSCI/CBMSC;

<